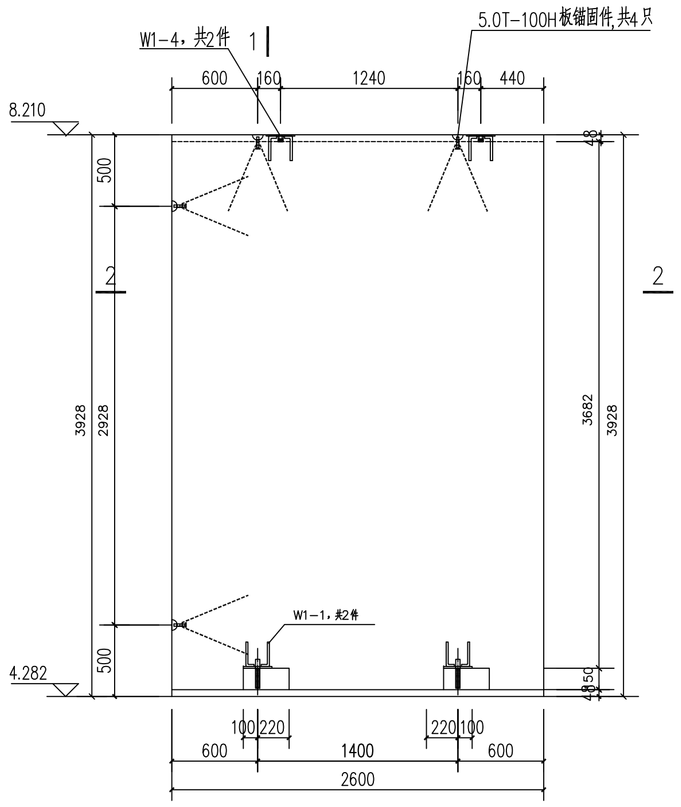

墙板预埋件、吊件图

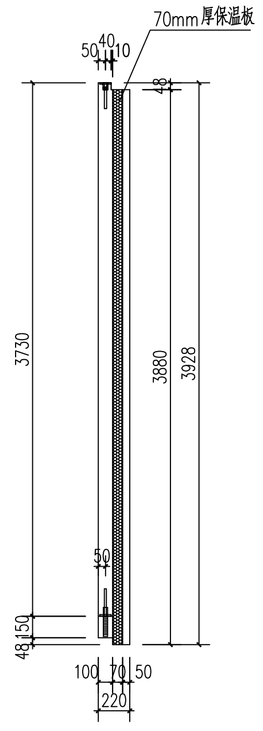

1-1剖面图

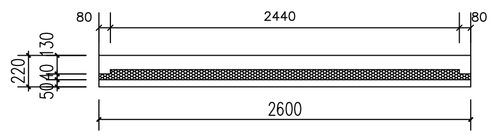

2-2剖面图

表1 相同尺寸墙板清单	
序号	墙板编号
1	WXD-21-F2

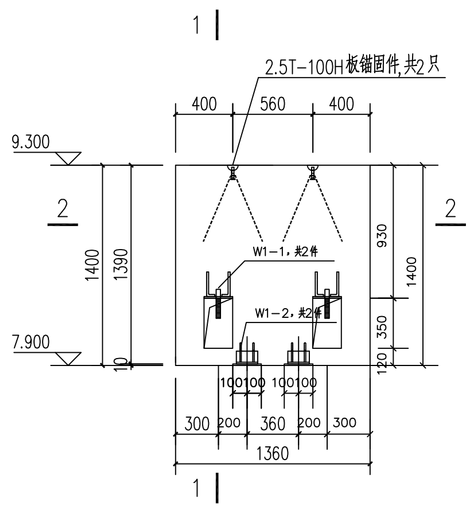

墙板预埋件、吊件图

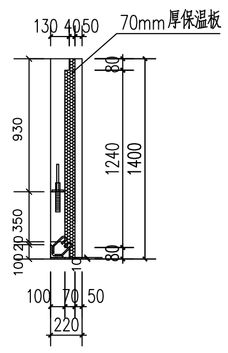

1-1剖面图



2-2剖面图

表2 相同尺寸墙板清单	
序号	墙板编号
1	WXD-20-F2
2	WXD-22-F2

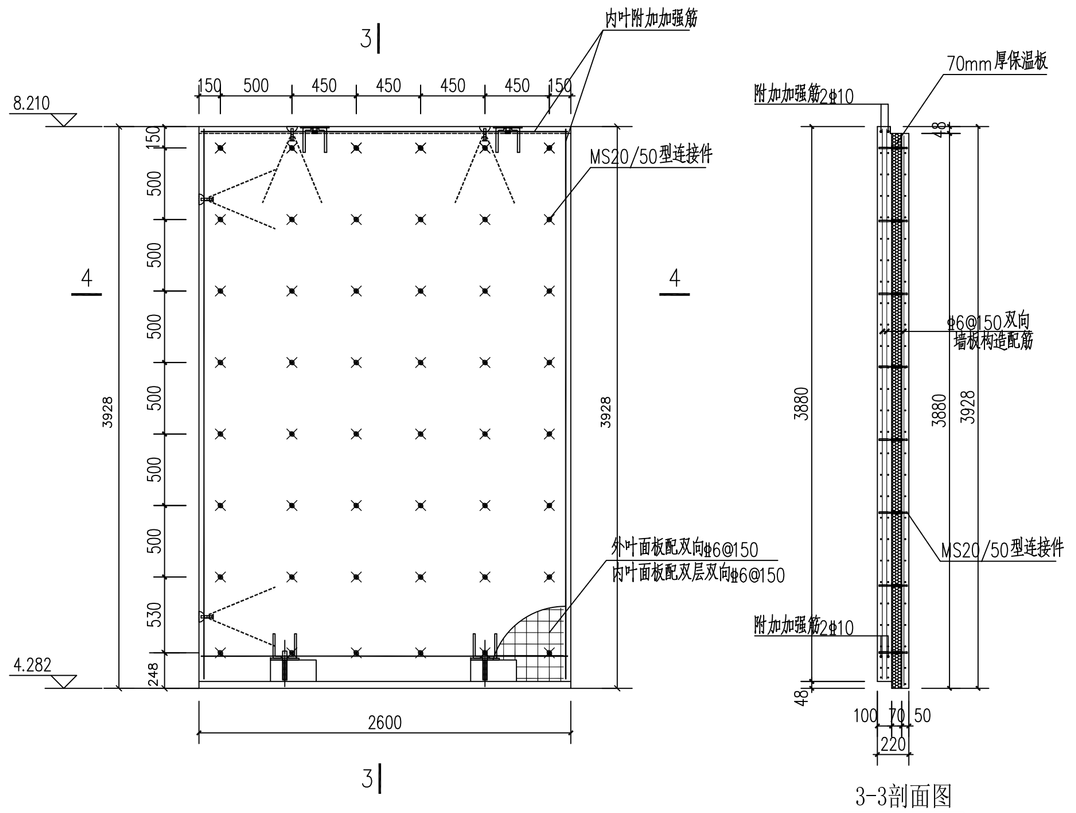

墙板配筋及thermomass连接件布置图

1、内叶附加加强筋：水平钢筋2Φ10，纵向钢筋2Φ14。
2、thermomass连接件位置不合适可进行调整。

3-3剖面图

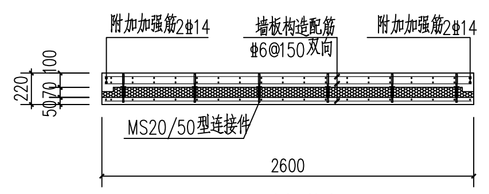

4-4剖面图

说明：1、混凝土：预制墙板混凝土强度等级为C30,砂石中不得混有泥土或草根，混凝土外加剂要与水泥具有良好的适应性。
2、钢筋：预制墙板外叶面板配单层双向钢筋网片Φ6@150,内叶面板配双层双向钢筋网片Φ6@150，内叶附加加强筋见墙板配筋图。
3、保温板：采用70mm挤塑聚苯板。
4、加工过程应保证墙板配件定位及墙板质量，以利于安装，如有疑问应及时告知设计院。

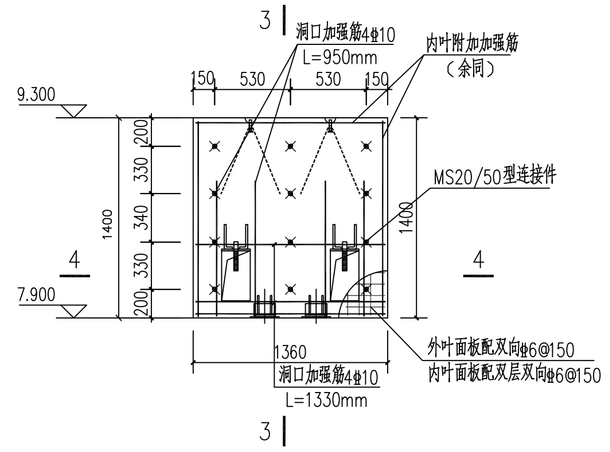

墙板配筋及thermomass连接件布置图

1、内叶附加加强筋：水平钢筋2Φ14，纵向钢筋2Φ10。
2、thermomass连接件位置不合适可进行调整。

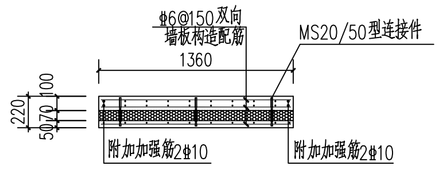

4-4剖面图

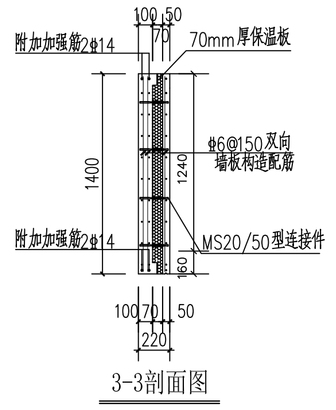

3-3剖面图

说明：1、混凝土：预制墙板混凝土强度等级为C30,砂石中不得混有泥土或草根，混凝土外加剂要与水泥具有良好的适应性。
2、钢筋：预制墙板外叶面板配单层双向钢筋网片Φ6@150,内叶面板配双层双向钢筋网片Φ6@150，内叶附加加强筋见墙板配筋图。
3、保温板：采用70mm挤塑聚苯板。
4、加工过程应保证墙板配件定位及墙板质量，以利于安装，如有疑问应及时告知设计院。

山东正邦规划	建设单位	济南工程职业技术学院	审 定	王 东	专业负责人	王 斌
	工程名称	济南工程职业技术学院三号实验楼	院 审	王 斌	复 核	高 勇
资质证书编号 A137022123	二层墙板详图10		室 审	潘英烈	设 计	闫 涛
注册师印章编号			项目负责人	王 斌	绘 图	

工程编号	J016/01-01
图 号	GS-30
专 业	结构
日 期	2016-02
第 30 张	共 60 张